

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Линійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення

MODEL/МОДЕЛЬ

LPM - L625VA/UL625VA

LPM - L825VA/ UL825VA

LPM - L1100VA/UL1100VA

LPM - L1250VA/ UL1250VA

LPM - L1550VA/ UL1550VA

ДБЖ

Даний посібник містить важливі правила техніки безпеки.
Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому.


Установка і використання

Перед установкою уважно прочитайте і вивчіть цю інструкцію.
Перевірте наступні елементи всередині коробки.

1. Вміст упаковки

- керівництво користувача
- ДБЖ
- кабель USB, CD (опціонально)

2. Огляд приладу

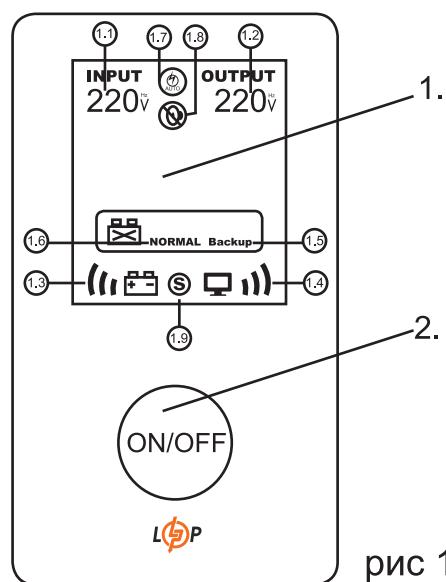


1. LCD-дисплей
 - 1.1. Входное напряжение
 - 1.2. Выходное напряжение
 - 1.3. Емкость батареи
 - 1.4. Уровень нагрузки
 - 1.5. ИБП работает от батареи
 - 1.6. ИБП работает от сети
 - 1.7. Индикация автоматического режима
 - 1.8. Индикация звуковых сигналов
 - 1.9. Индикация режима широкого диапазона входного напряжения
2. Кнопка включения

рис 1

3. Розпакування і огляд

Огляньте упаковку коробки на наявність пошкоджень. Повідомте вашому продавцеві якщо є механічні пошкодження, або неповна комплектація ДБЖ.
Упаковку зберігайте в надійному місці для транспортування ДБЖ.

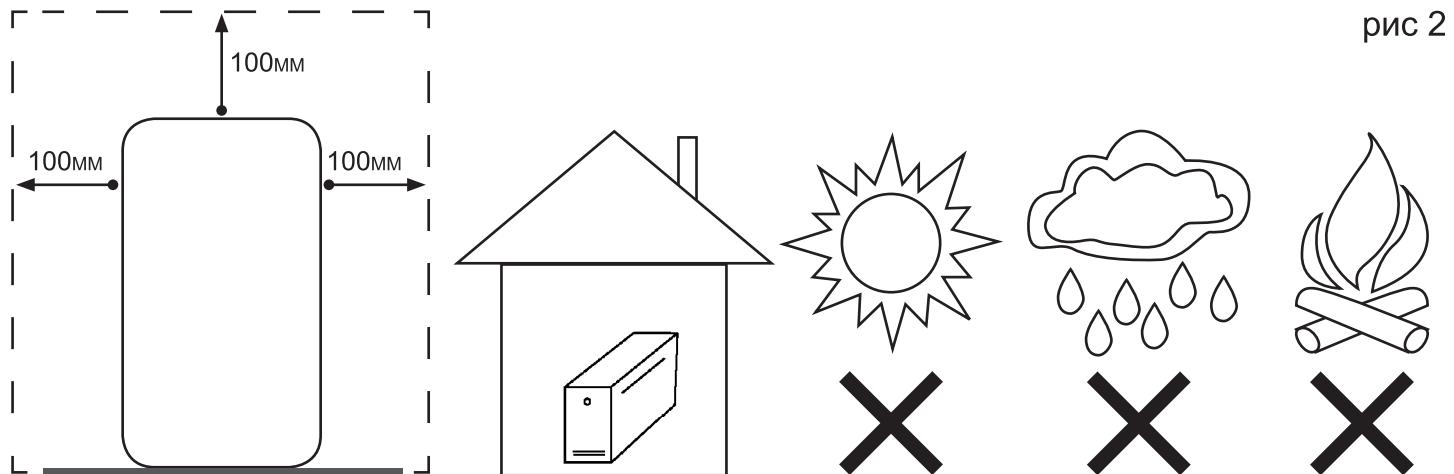

4. Установка ДБЖ


Помістіть ДБЖ на міцну, суху поверхню в добре вентильованому приміщенні, подалі від прямих джерел тепла. Залиште щонайменше 100 мм вільного простору, як показано на рисунку 3, щоб забезпечити достатню вентиляцію.

ДБЖ призначений для використання тільки всередині приміщень. Він не захищений від впливу навколишнього середовища.

- * Уникайте потрапляння прямих сонячних променів
- * уникайте перегріву
- * уникайте надмірної кількості пилу
- * уникайте надмірної вологості та потрапляння рідини

5. Підключіть ДБЖ до мережі

Підключіть шнур живлення до перевіреної заземленої розетки. Не підключайте ДБЖ до активного мережевого фільтру. Подайте електричне живлення.

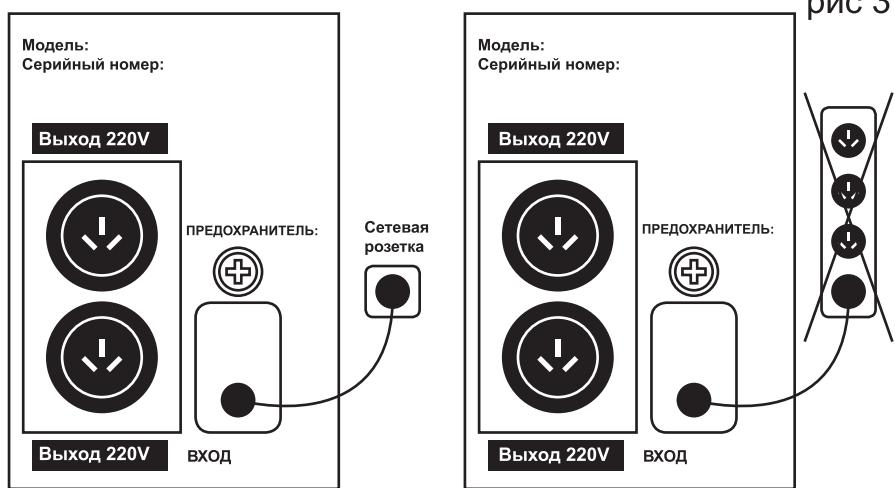

6. Підключення обладнання до ДБЖ

Підключіть важливе обладнання (комп'ютер, монітор, modem) до ДБЖ.

Периферійне обладнання (принтер, сканер, факс,) підключається до звичайної побутової розетки.

Не підключайте активні мережеві фільтри до ДБЖ.

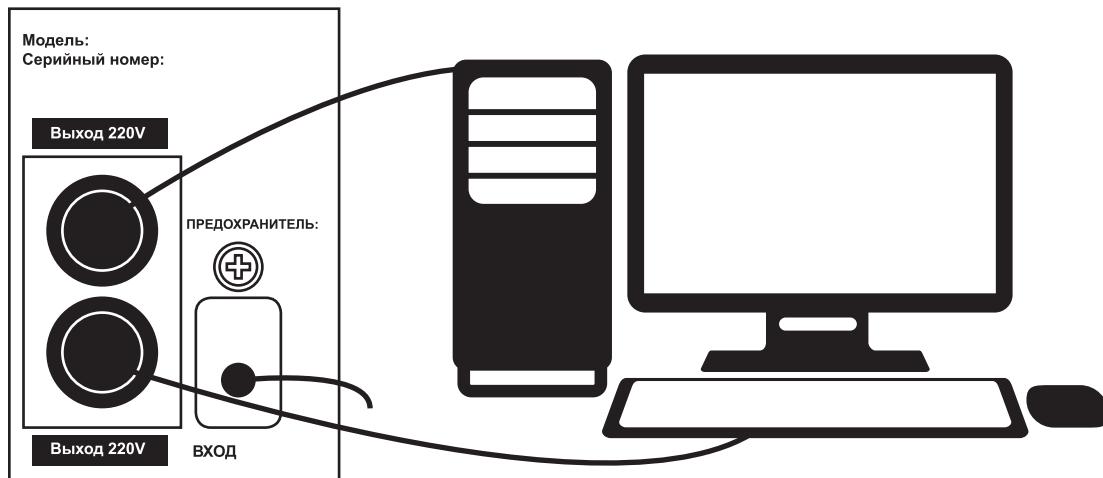


рис 4

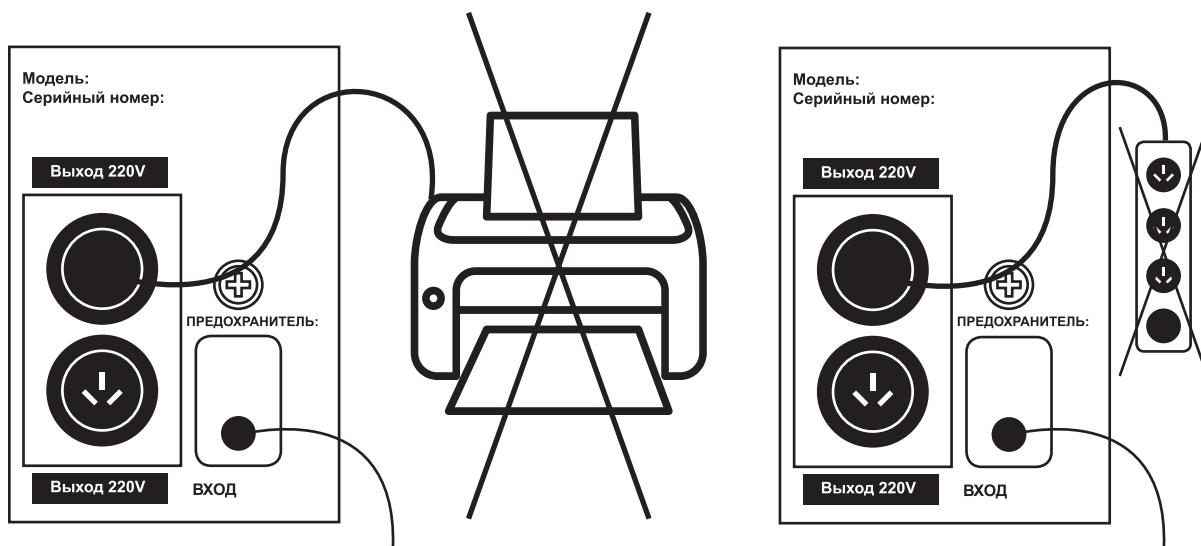


рис 5

Включите ИБП нажав кнопку запуска ВКЛ./ВЫКЛ., которая находится на передней панели устройства.

После этого ИБП готов к эксплуатации. Включите ваше оборудование, и вы готовы к работе.

7. Важливі рекомендації з техніки безпеки

Збережіть ці інструкції

Увага! Щоб запобігти ризику пожежі або ураження електричним струмом, розташуйте пристрій у внутрішньому приміщенні з регульованою температурою і вологістю. (Див. Технічні характеристики по обмеженням температури і вологості.).

Увага! Щоб уникнути перегріву ДБЖ, Не закривайте охолоджуючі вентиляційні отвори ДБЖ і не піддавайте його прямому впливу сонячних променів, не кладіть його поруч з нагрівальними приладами.

Увага! Не підключайте вхід ДБЖ до його виходу.

Увага! Уникайте контакту ДБЖ з рідиною або будь-якими сторонніми предметами. Не ставте посудини з напоями або іншою рідиною на пристрій або поруч з ним.

Увага! У разі аварійної ситуації, натисніть на кнопку ВІДКЛЮЧЕННЯ і від'єднайте шнур електроживлення від електромережі.

Увага! Якщо ДБЖ встановлене на металевій підставці, то з метою забезпечення безпеки слід провести заземлення під час установки ДБЖ, щоб уникнути залишкового струму до 3.5 мА.

Увага! Можливе ураження струмом. Навіть після від'єднання пристрою від мережі, небезпечна напруга може бути від батареї. Тому при необхідності провести роботи з техобслуговування ДБЖ, батарейне живлення слід відключити від позитивного і негативного контактів батареї.

Увага! Техобслуговування батареї повинно проводитися або контролюватися персоналом, що спеціалізуються на батареях і з дотриманням необхідних запобіжних заходів. Стороннім особам не слід проводити роботу з батареями.

Увага! При заміні батареї використовуйте такий же тип батареї.

Увага! Внутрішня напруга батареї 12 В. Герметична, свинцево-кислотна, 6-елементна батарея.

Увага! Не кидайте батареї у вогонь. Вони можуть вибухнути. Не відкривайте і не пошкоджуйте батареї. Акумуляторна кислота небезпечна для шкіри і очей.

Увага! Відключіть ДБЖ від мережі перед очищенням і не використовуйте рідкий спрей, аерозоль, або миючий засіб.

Увага! Батарея може становити ризик ураження струмом і короткого замикання. Наступні заходи обережності слід взяти до уваги перед заміною батареї:

1. Зніміть годинник, кільця і інші металеві предмети.
2. Використовуйте інструменти з ізольованими ручками.
3. Одягніть гумові рукавички і спеціальний захисний одяг.
4. Не кладіть металеві інструменти на контакти батареї.

Відключіть джерело живлення перед з'єднанням або роз'єднанням клемм батареї.

Попередження про небезпеку!

Прилад містить в собі потенційно небезпечну напругу. Кваліфікований сервісний персонал повинен проводити всі ремонтні роботи.

Не намагайтесь відкрити кришку і втрутатися в роботу системи, всередині немає частин, які користувач може ремонтувати самостійно. Обслуговуйте пристрій тільки в кваліфікованому сервіс центрі. Пристрій має власне внутрішнє джерело живлення (батарею). Розетки виходів можуть бути під напругою навіть коли пристрій не підключений до електромережі.

Попередження! Пристрій призначено для використання тільки всередині приміщення. Будь ласка, уникайте надмірно високих температур, попадання пилу, вологи і рідин.

8. Обслуговування батареї

8.1 Використання батареї

Після відправлення товару з заводу батарею необхідно зарядити.

Батарея ДБЖ заряджається, коли ДБЖ підключений до мережі і включений. Зазвичай потрібно не менше 10-12 годин, для повної зарядки. При неповному заряді батареї час автономної роботи пристрою буде скороченим.

Принцип роботи свинцево-кислотних акумуляторів базується на електрохімічних реакціях між свинцем та діоксидом свинцю у водному розчині сульфатної кислоти. Якщо ДБЖ не використовується на протязі довгого часу, батарея починає саморозряджуватись, що може призвести до короткого терміну служби акумуляторної батареї, або навіть до її пошкодження протягом гарантійного періоду. Чим вища температура, тим більша хімічна активність і тим швидше відбувається саморозряд.

Прийміть необхідних заходів для уникнення високих температур навколо ДБЖ під час роботи або зберігання.

8.2 Зберігання акумуляторної батареї

Рекомендована температура зберігання акумулятора становить 15°C. Перед початком зберігання акумулятор повинен бути повністю заряджений. Під час зберігання акумулятор потребує періодичного дозаряду через певні проміжки часу, які залежать від температури зберігання.

Температура зберігання	Інтервал дозаряду
20 °C і нижче:	Кожні 9 місяців
20-30 °C:	Кожні 6 місяців
30-40 °C:	Кожні 3 місяці
40-50 °C:	Кожні 1,5 місяці

Дозаряд акумуляторів слід виконувати за допомогою спеціалізованого зарядного пристрою для даного типу акумулятора. Дозаряд акумулятора, що знаходиться у складі ДБЖ, слід виконувати за допомогою самого ДБЖ.

Якщо дозаряд акумулятора не виконувався або виконувався несвоєчасно, унаслідок саморозряду відбувається сульфатація пластин акумулятора, що призводить до передчасного виходу з ладу.

9. Выявление и устранение неполадок

Ознаки поломки	Можливі причини	Слід виконати
ДБЖ не включається.	ДБЖ не підключений до мережі та/або перевантажений	Підключіть до мережі та знизьте навантаження.
	Згорів запобіжник або вимикач вимкнений	Замініть запобіжник, скиньте вимикач. Знизьте навантаження, перевірте навантаження на наявність короткого замикання або несправностей.
	Вхідна напруга занадто низька.	Перевірте напругу змінного струму.
	Збій ДБЖ	Надішліть пристрій до сервісний центр.
Горить червоний LED індикатор зі звуковим сигналом, що повторюється кожні 8 секунд.	ДБЖ раптово переключається в режим роботи від батареї, не дивлячись на роботу від електромережі.	Оперативно збережіть дані та завершіть роботу операційної системи.
Горить червоний LED індикатор зі звуковим сигналом, що повторюється кожну 1 секунду.	Час резервної роботи менше 1 хвилини	Оперативно завершіть роботу операційної системи та зарядіть батарею знову.
Час резервної роботи менше ніж вказано.	Перевантаження	Будь ласка зменшіть навантаження.
	Батарея не до кінця заряджена	Зарядіть батарею заново, як мінімум, протягом 12-ти годин і знову перевірте час резервної роботи.
	Помилка зарядного пристроя	Будь ласка, надішліть в сервісний центр на ремонт.

10. Технічні характеристики

Потужність	625VA	825VA	1100VA/1250VA	1550VA
Вхідна напруга			145VAC~290VAC	
Вихідна напруга			220V ± 10%	
Форма вихідного сигналу Мережа/Батарея			Правильна синусоїда/апроксимована синусоїда	
Вихідна частота			50Гц або 60Гц	
Потужність батареї	12V / 7.5Aч	12V / 9Aч	12V / 7.5Aч x2	12V / 9Aч x2
Час резервної роботи			3-20 хвилин	
Рівень шуму			Менше 45 дБ	
Робоча температура			0~45°C	
Вологість			10 до 90% без конденсату	
Вага	4.5кг	5.3кг	9.5кг/10кг	11кг
Інтерфейс			USB (опціонально)	

11. LCD-дисплей

1. Коли ДБЖ заряджається

Коли батарея заряджена не повністю і підключена до зарядки, цифровий індикатор покаже рівень заряда і процес зарядки. Коли батарея зарядиться повністю, цифровий індикатор покаже 100% заряду.

2. Коли ДБЖ підключений до мережі

Вхідна напруга;

Вихідна напруга;

Рівень зарядки батареї із відповідною індикацією зарядки ДБЖ;

Відсоток рівня навантаження. Під час перевантаження індикатор почне мерехтіти із довгими сигналами.

Відмітьте: в цьому режимі єдиний режим точково натисніть контрольну кнопку і через 4 секунди ДБЖ покаже вихідну частоту (доступно тільки в ДБЖ із контроллюючою кнопкою).

3. Коли ДБЖ працює від батареї

Немає індикації ВХІДНОЇ напруги;

Вихідна напруга батареї в режимі батареї;

Рівень заряда батареї. Якщо рівень батареї низький, індикатор буде мерехтіти та видавати сигнали кожну секунду;

Процент навантаження. Якщо ДБЖ перевантажений, індикатор почне мерехтіти і видавати довгі сигнали.



Шановний користувачу!

Дякуємо Вам за придбання продукції торгової марки LP, далі по тексту ОБЛАДНАННЯ. Придбане Вами обладнання повністю відповідає характеристикам, зазначеним в інструкції, що додається. Зазначені характеристики гарантуються заводом-виробником. Обладнання прослужить Вам довго і якісно при дотриманні правил експлуатації та норм, зазначених в керівництві користувача.

При зверненні в сервісний центр необхідно чітко сформулювати проблему письмово і надати інформацію про умови експлуатації пристрою.

При відправленні пристрою до сервісного центру поштою, необхідно упакувати пристрій в заводську упаковку, для запобігання пошкодження при транспортуванні.

При виникненні необхідності гарантійного обслуговування обладнання, просимо Вас звертатися до дилера, фірми або магазину, у якого була здійснена покупка, або за номером гарячої лінії 0800309988 чи на електронну пошту support@logicpower.com.ua.

З метою модернізації обладнання виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в технічні характеристики, комплектацію та дизайн продукції.

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих обладнання протягом гарантійного терміну.
 2. Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервісним центром.
 3. Рішення питання про доцільність ремонту або заміни несправних частин обладнання приймається сервісним центром.
 4. Гарантійне обслуговування здійснюється тільки при наявності правильно і чітко заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, проставлена печатка фірми-продажувача та підпис покупця.
 5. Гарантійний ремонт не проводиться у разі невідповідності серійних номерів виробу, і номерів, зазначених в гарантійному талоні і на упаковці.
 6. Гарантія не поширюється на обладнання:
 - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бирками, наклейками, пломбами, герметизуючими прокладками;
 - що має сліди механічних пошкоджень або самостійного ремонту;
 - зі слідами випадкового або навмисного потрапляння сторонніх предметів, речовин, рідин, або комах у внутрішню частину виробу;
 - використовується з порушенням правил експлуатації, або використовується не за призначенням;
 - вийшло з ладу в результаті експлуатації при несправному електроживленні від електромережі 220 В.
 7. Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальніх кліматичних умовах.
 8. На обладнання, у якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не поширюється.
 9. Термін гарантійного обслуговування обладнання складає 12 місяців.
- Додатково виробником надається 12 місяців безоплатного гарантійного ремонту*
10. Термін гарантійного обслуговування акумулятора вказаний на його корпусі.
 11. Відповідно до п.11 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживача», будь які претезиї споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, з відміткою про дату продажу. Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт покупки, з відміткою про дату продажу.
 12. Для гарантійного ремонту техніки необхідно надати сам товар, фіiscalний чек, гарантійний талон (якщо він є), заяву на гарантійний ремонт.

* - під безоплатним гарантійним ремонтом мається на увазі безоплатне виконання робіт офіційним або авторизованими сервісними центрами виробника, при цьому всі витратні матеріали та/або запасні частини необхідні для такого ремонту надаються/оплачуються замовником.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ _____

МОДЕЛЬ

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖУ

БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

АДРЕСА ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ

ТЕЛЕФОН ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

СЕРВІС ЦЕНТР

СПРАВНИЙ ВИРІБ В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ, З ІНСТРУКЦІЄЮ
ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ;
З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ, СПИСКОМ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ОЗНА-
ЙОМЛЕНІЙ І ЗГОДЕН.

ПІДПІС ПОКУПЦЯ

ФІРМОВИЙ ШТЕМПЕЛЬ -
ПРОДАВЦЯ

ДАТА ПРИЙОМУ

ДАТА ВИДАЧІ

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО
ЦЕНТРУ

ДАТА ПРИЙОМУ

ДАТА ВИДАЧІ

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО
ЦЕНТРУ

ДАТА ПРИЙОМУ

ДАТА ВИДАЧІ

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО
ЦЕНТРУ

ДАТА ПРИЙОМУ

ДАТА ВИДАЧІ

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО
ЦЕНТРУ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №1



МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА КУПІВЛІ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

ПЕЧАТКА ФІРМИ -
ПРОДАВЦЯ

* ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ФІРМОЮ ПРОДАВЦЕМ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №2



МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА КУПІВЛІ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

ПЕЧАТКА ФІРМИ -
ПРОДАВЦЯ

* ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ФІРМОЮ ПРОДАВЦЕМ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №3



МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА КУПІВЛІ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

ПЕЧАТКА ФІРМИ -
ПРОДАВЦЯ

* ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ФІРМОЮ ПРОДАВЦЕМ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №4



МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
ДАТА КУПІВЛІ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ

ПЕЧАТКА ФІРМИ -
ПРОДАВЦЯ

* ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ФІРМОЮ ПРОДАВЦЕМ



ДАТА ПРИЙОМУ
ДАТА ВИДАЧІ
ПРОЯВ ДЕФЕКТУ
МАЙСТЕР

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ



ДАТА ПРИЙОМУ
ДАТА ВИДАЧІ
ПРОЯВ ДЕФЕКТУ
МАЙСТЕР

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ



ДАТА ПРИЙОМУ
ДАТА ВИДАЧІ
ПРОЯВ ДЕФЕКТУ
МАЙСТЕР

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ



ДАТА ПРИЙОМУ
ДАТА ВИДАЧІ
ПРОЯВ ДЕФЕКТУ
МАЙСТЕР

ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ



WWW.LOGICPOWER.UA

0 800 30 99 88